



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ТМК ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Приложение 3 к Приказу № 0018 от 15.04.2025 г.

Утверждаю:
Главный инженер АО «ТМК ЭСК»

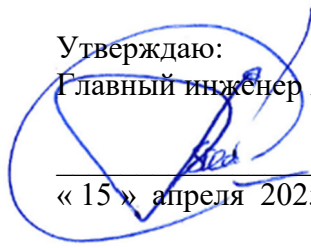
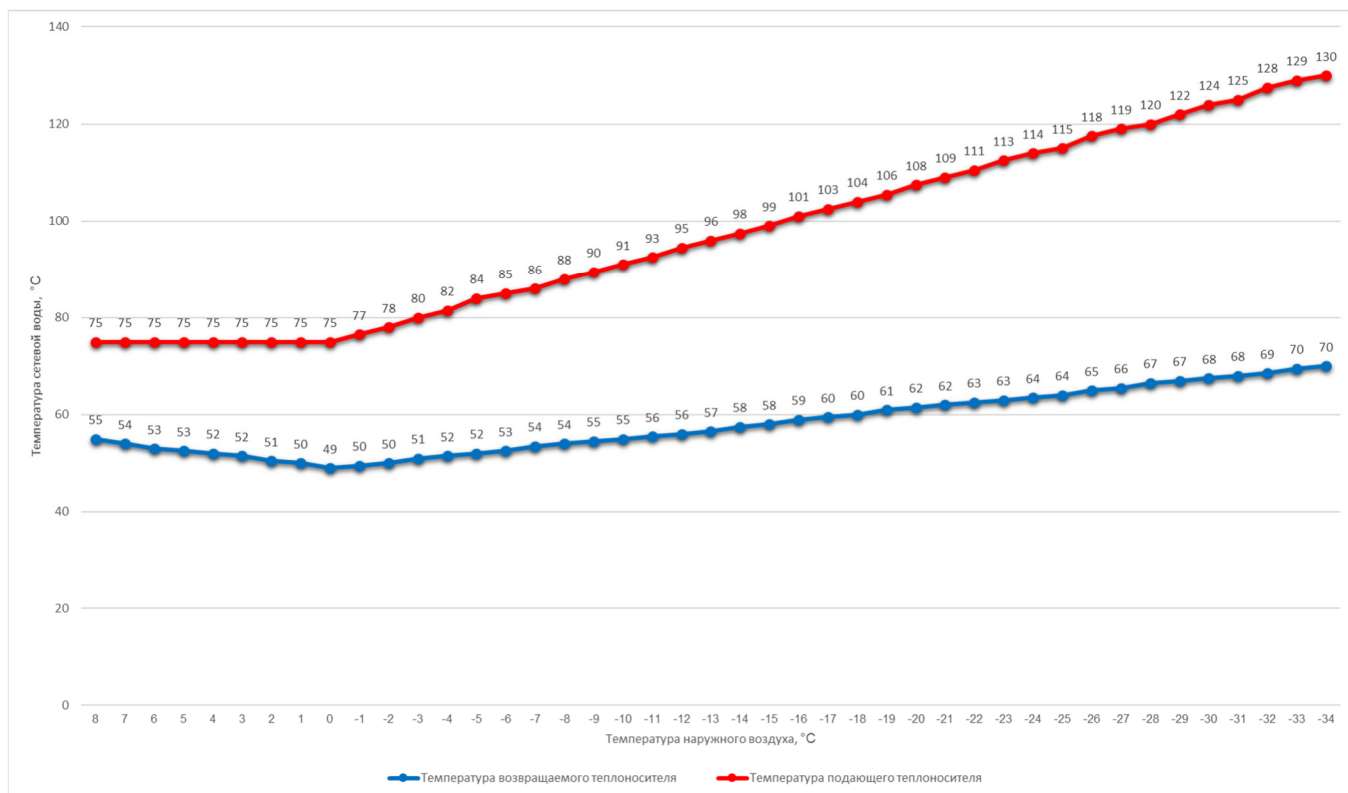

А.В. Тюгаев
« 15 » апреля 2025 г.

График
Температур сетевой воды 130/70, для тепловых сетей АО «ТМК ЭСК»
до насосной станции смешения на отопительный период 2025-2026 г.



Начальник энергетического цеха
АО «ТМК ЭСК»



А.В. Кондаков

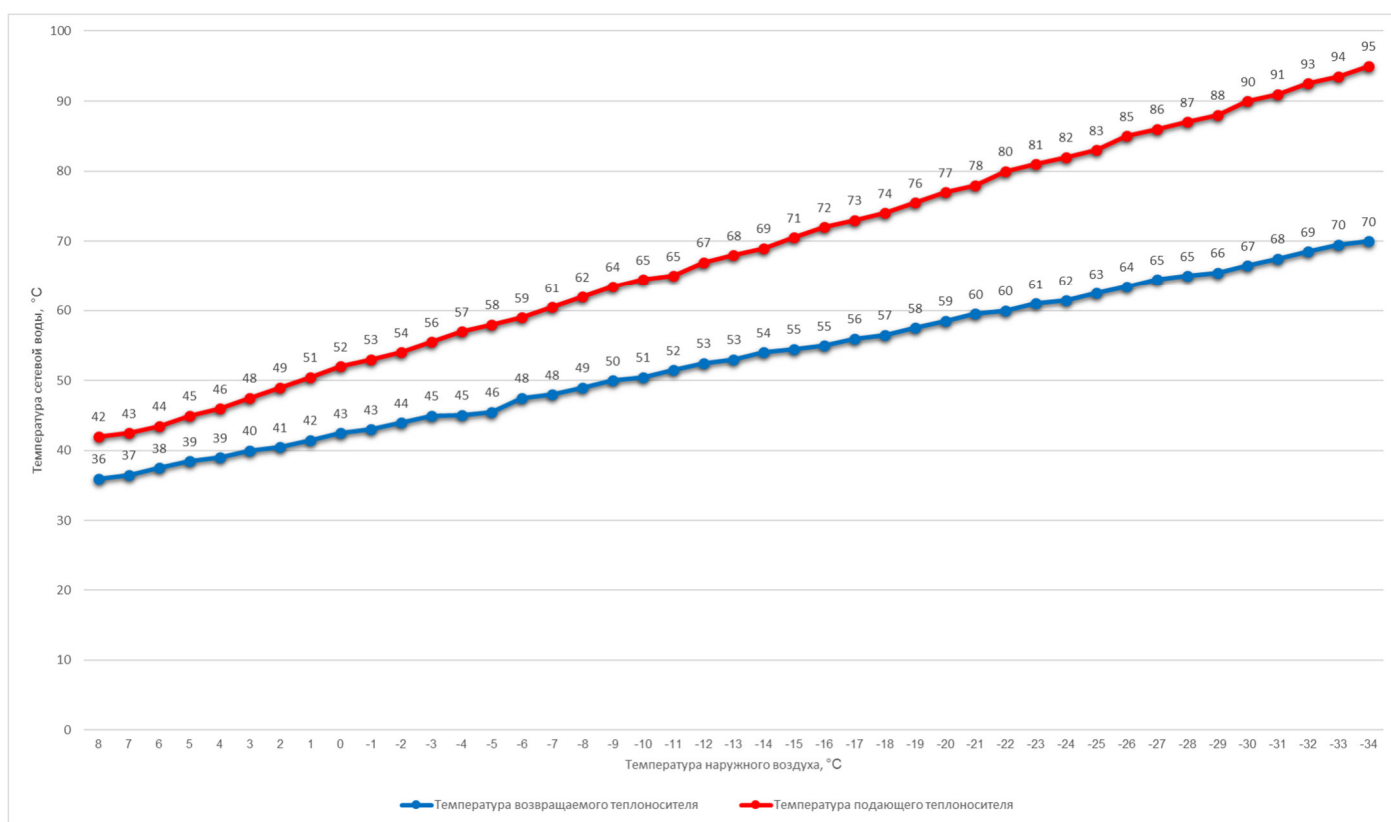


А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ТМК ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Утверждаю:
Главный инженер АО «ТМК ЭСК»

А.В. Тюгаев
« 15 » апреля 2025 г.

График
Температур сетевой воды 95/70, для тепловых сетей АО «ТМК ЭСК»
после насосной станции смешения на отопительный период 2025-2026 г.



Начальник энергетического цеха
АО «ТМК ЭСК»

А.В. Кондаков